








LEGENDA	
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2x32W
	INTERRUPTOR CONJUGADO ALTURA DO PISO 1,30m.
	TOMADA BAIXA 2p-T ALTURA DO PISO 0,30m.
	TOMADA ALTA 2p-T PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ALTURA DO PISO 2,30m.
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 DISJUNTORES
	CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
	ELETRODUTO 32mm² EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO.

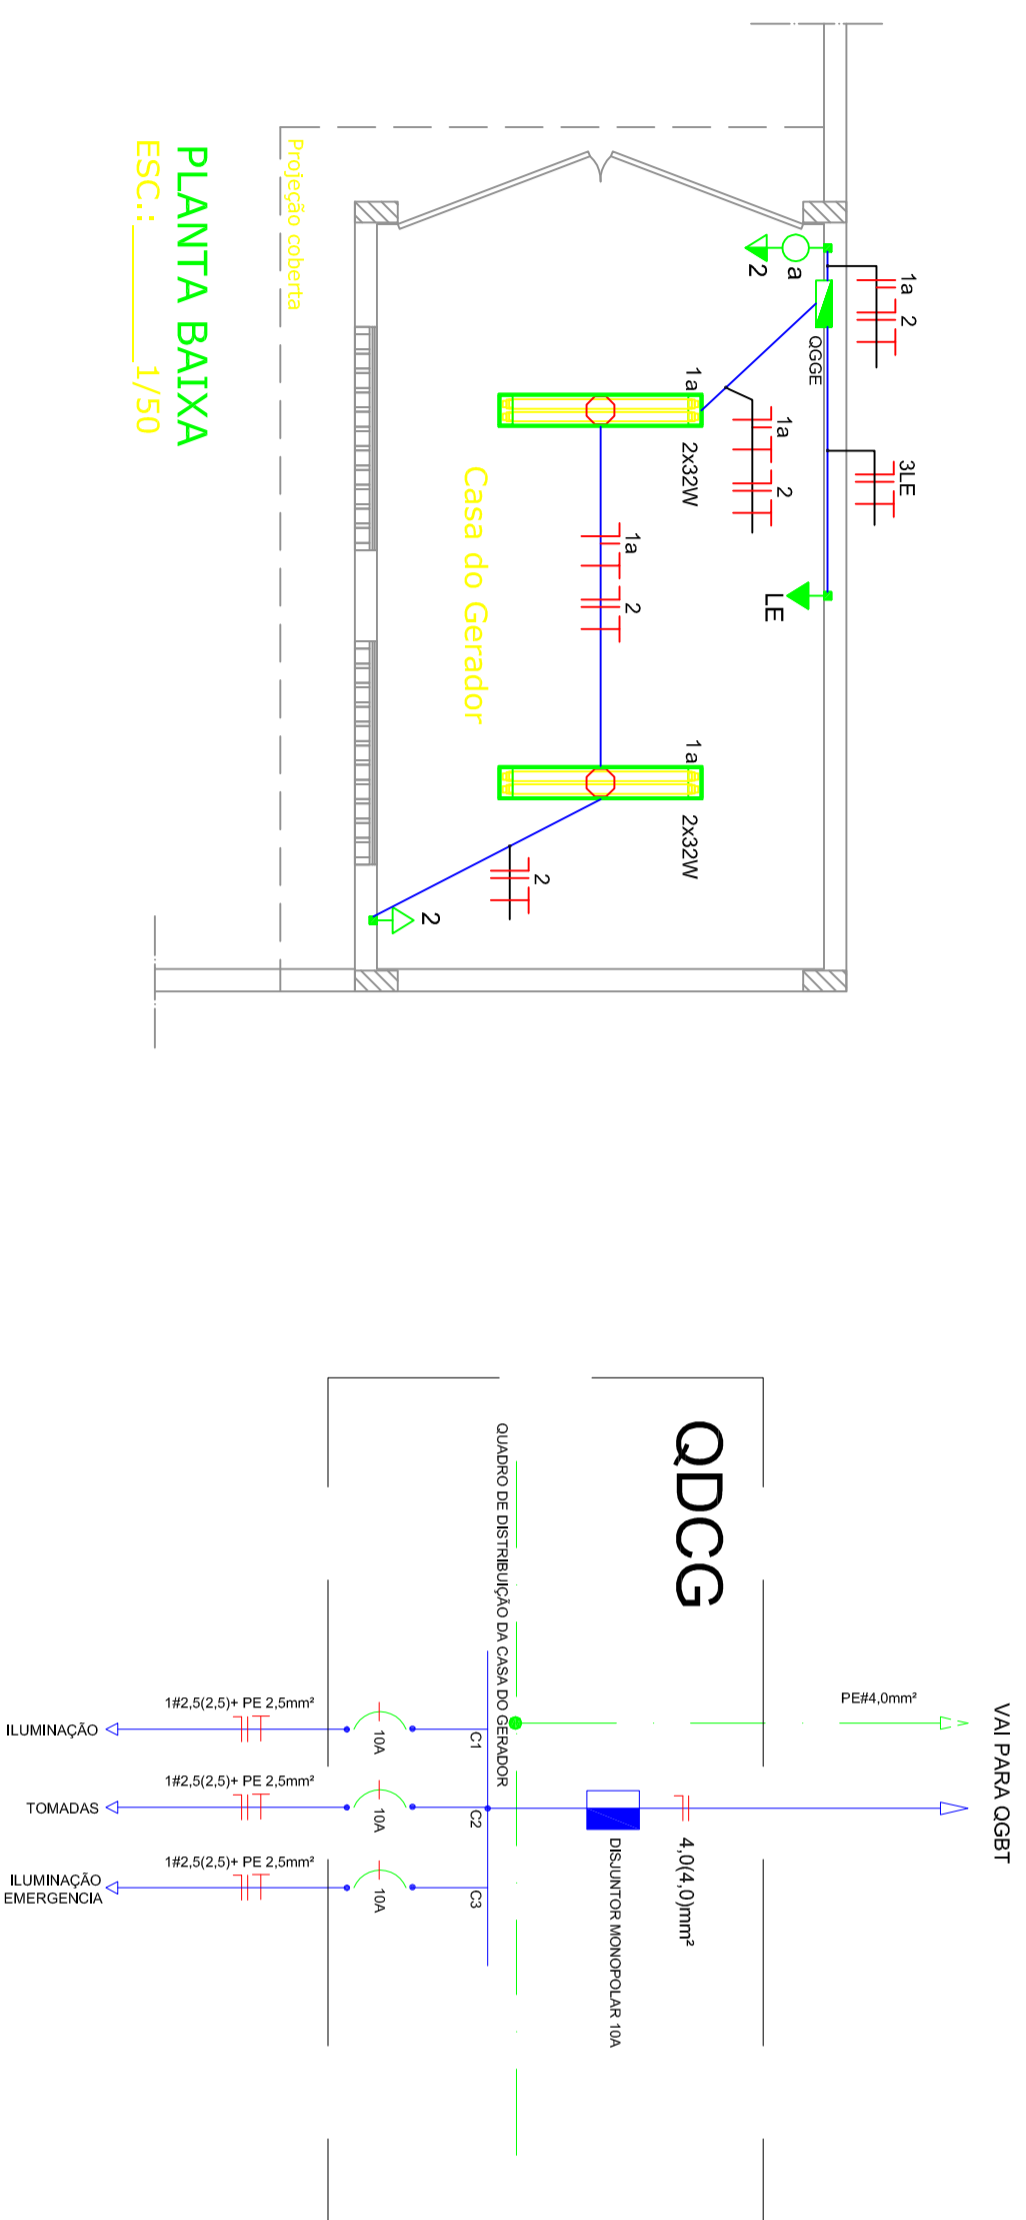


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CASA DO GERADOR - QDCG - QUADRO DE EMBUTIR PARA 8 UNIDADES														
CIRCUITO				POTENCIA				PROTEÇÃO		FASES				
Nº	DESCRIÇÃO	AMBIENTE	ILUMINAÇÃO (W)	TOMADA (VA)	POT. TOTAL (VA)	I CALC. (A)	COND. (mm²)	TIPO	DISP. DR	DISJ. CIRC.	RISIT			
1	ILUMINAÇÃO	CASA DO GERADOR	2x18	2x32	100	300	526	128	0,58	2,5	DTM	-	10	128
2	TOMADAS	CASA DO GERADOR	-	-	2	-	-	200	0,91	2,5	DTM	-	10	200
3	TOMADAS (ILUM. DE EMERGÊNCIA)	CASA DO GERADOR	-	-	1	-	-	100	0,45	2,5	DTM	-	10	100
	RESERVA							428	1,94	3#4,0(4,0)	DTM	-	10	428

REV.	EMISSÃO INICIAL	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR(ES) DO PROJETO	DESENHISTA(S)	APROVO
00	EMISSÃO INICIAL		07/08/2015	-	ANA VALDICE	

PROPRIETARIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO  
 SERVIÇO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO-SEAM

Avenida da Paz, nº 1914, Maceió-AL TEL: (92) 2121-8340 e-mail: paulo.tariso@trt19.gov.br

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE CORURIBE**

**PROJETO ELÉTRICO SALA DO GERADOR**

PROJETO RODOVIA AL 101 Sul km 98, Coruripe - AL

FONTE DA PLANILHA

Esquema Geral de Baixa Tensão, Diagrama Unifilar e Quadro de Cargas

SOCIEDADE JUDICADA

DATA AGOSTO/2015

DESENHADO ANA VALDICE

REVISÃO

TELEFONE 00

EL07/07